

Fiche technique ZVIZ40 Zennio



Écran tactile couleur capacitif 4,1" KNX Zennio - ZVIZ40A - Anthracite
Réf ZVIZ40A **312.73€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/61791-ecran-tactile-couleur-capacitif-41-knx-zennio-zviz40a-anthracite-zennio-zviz40a.html>



Écran tactile couleur capacitif 4,1" KNX Zennio - ZVIZ40S - Argent
Réf ZVIZ40S **312.72€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/61796-ecran-tactile-couleur-capacitif-41-knx-zennio-zviz40s-argent-zennio-zviz40s.html>



Écran tactile couleur capacitif 4,1" KNX Zennio - ZVIZ40W - Blanc
Réf ZVIZ40W **345.84€^{TTC*}**


<https://www.domomat.com/61799-ecran-tactile-couleur-capacitif-41-knx-zennio-zviz40w-blanc-zennio-zviz40w.html>



Écran tactile couleur capacitif 4,1" KNX Zennio - ZVIZ40GW - Blanc brillant
Réf ZVIZ40GW **338.54€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/61800-ecran-tactile-couleur-capacitif-41-knx-zennio-zviz40gw-blanc-brillant-zennio-zviz40gw.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Commandes KNX Zennio
chez Domomat !



CARACTÉRISTIQUES

- Écran tactile capacitif de 4,1" - installation horizontale (320x240 pixels).
- Disponible dans les couleurs suivantes : argenté (RAL 9006), noir anthracite (RAL 9004) et blanc mat (RAL 9016).
- Jusqu'à 7 pages de libre configuration et une page de réglages.
- Sondes de température, luminosité et de proximité intégrées.
- Fonctionnalité de l'horloge (sujet à actualisation au moyen de dispositifs avec RTC ou client NTP)
- 2 thermostats indépendants.
- 4 entrées analogiques-numériques.
- Sauvegarde des données complète en cas de panne du bus KNX.
- BCU KNX intégré (TP1-256).
- Dimensions 125 x 91 x 11,5 mm.
- Montage dans une boîte de mécanisme standard européenne, italienne, australienne et américaine.
- Conforme aux directives CE UKCA RCM (marques sur la face arrière du dispositif).

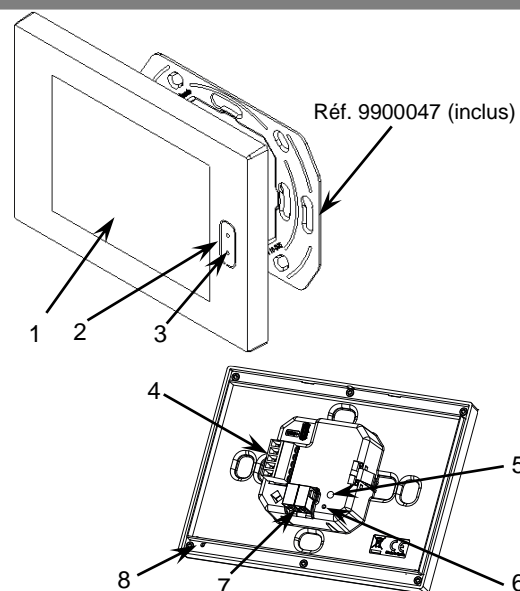


Figure 1 : Z40

1. Écran tactile	2. Bouton de Menu rétro-éclairé	3. Capteur de luminosité et de proximité	4. Connecteur des entrées
5. Bouton de programmation	6. LED de programmation	7. Connecteur KNX	8. Sonde de température
			9. Clips de fixation

Bouton de programmation : appui court pour entrer en mode de programmation. Si ce bouton est maintenu appuyé lors de la connexion du bus, le dispositif entrera en mode sûr.

LED de programmation : elle indique que le dispositif est en mode de programmation (couleur rouge). Quand le dispositif entre en mode sûr, il clignote (en rouge) toutes les 0,5 sec. Pendant le démarrage (redémarrage ou après une panne de bus KNX), et n'étant pas en mode sûr, elle émet un flash rouge.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

CONCEPT		DESCRIPTION		
Type de dispositif		Dispositif de contrôle de fonctionnement électrique		
Alimentation KNX	Tension (typique)	29 V DC TBTS		
	Marge de tension	21-31 VDC		
	Consommation maximale	Tension	mA	mW
		29 V DC (typique)	18,6	539,4
24 VDC ¹	25	600		
Type de connexion		Connecteur de bus typique TP1 pour câble rigide de 0,8 mm Ø		
Alimentation externe		Pas nécessaire		
Température de travail		0 .. +55 °C		
Température de stockage		-20 .. +55 °C		
Humidité relative de fonctionnement		5 .. 95 %		
Humidité de stockage		5 .. 95 %		
Caractéristiques complémentaires		Classe B		
Classe de protection		III		
Type de fonctionnement		Fonctionnement continu		
Type d'action du dispositif		Type 1		
Période de sollicitations électriques		Long		
Degré de protection		IP20, milieu propre		
Installation		Montage encastré dans boîtier de mécanismes		
Intervalles minimums		Pas nécessaires		
Réponse en cas de panne du bus KNX		Récupération des données selon configuration		
Réponse en cas de retour du bus KNX		Récupération des données selon configuration		
Indicateur de marche		La LED de programmation indique le mode de programmation (rouge). Le display présente un rétro-éclairage visuel du fonctionnement.		
Poids		169 g		
Matériel de la carcasse		PC+ABS FR V0 libre d'halogènes		

¹ Consommation maximale dans le pire des cas (modèle Fan-In KNX)

SPÉCIFICATIONS ET CÂBLAGE DES ENTRÉES	
CONCEPT	DESCRIPTION
Nombre d'entrées	4
Entrées par commun	4
Tension de travail	3,3 VDC sur le commun
Courant de travail	1 mA @ 3,3 VDC (pour chaque entrée)
Type de contact	Contacts libres de potentiel
Mode de connexion	Bornier à vis (max 0,3 Nm)
Section de câble	0,2-1 mm ² (IEC) / 26-16 AWG (UL)
Longueur maximale de câblage	30 m
Longueur de la sonde NTC	-
Précision NTC (à 25 °C) ²	±0,5 °C
Résolution de la température	0,1 °C
Temps maximum de réponse	10 ms


² Pour les sondes de température Zennio.

SPÉCIFICATIONS DE LA SONDE DE TEMPÉRATURE	
CONCEPT	DESCRIPTION
Intervalle de mesure	-10 .. 50° C
Résolution de la température	0,1 °C
Précision (à 25 °C)	1 %

BRANCHEMENT DES ENTRÉES

N'importe quelle combinaison des accessoires suivants est permise sur les entrées :

Sonde de température**



Sonde de température de Zennio.


Détecteur de mouvement



Jusqu'à deux capteurs de mouvement connectés en parallèle sur la même entrée du dispositif

Borne de connexion du détecteur de mouvement Zennio*.

Interrupteur/Capteur/ Bouton




⚠ Il n'est pas permis la connexion des bornes communes entre dispositifs.

* Dans le cas du détecteur ZN110-DETEC-P, placez le micro interrupteur 2 sur la **position Type B**.


** La sonde de température peut être de chez Zennio ou une sonde NTC avec sa résistance connue pour trois points de l'intervalle [-55,

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Placez le support métallique sur le boîtier encastré standard (carré ou rond) en la nivelant, en utilisant les vis du boîtier. Il faut toujours le positionner horizontalement (bouton de démarrage sur le côté droit).
2. Connectez les entrées et le connecteur de bus KNX à l'arrière.
3. Placez le dispositif dans son emplacement définitif en vérifiant que les fixations exercent une pression suffisante.

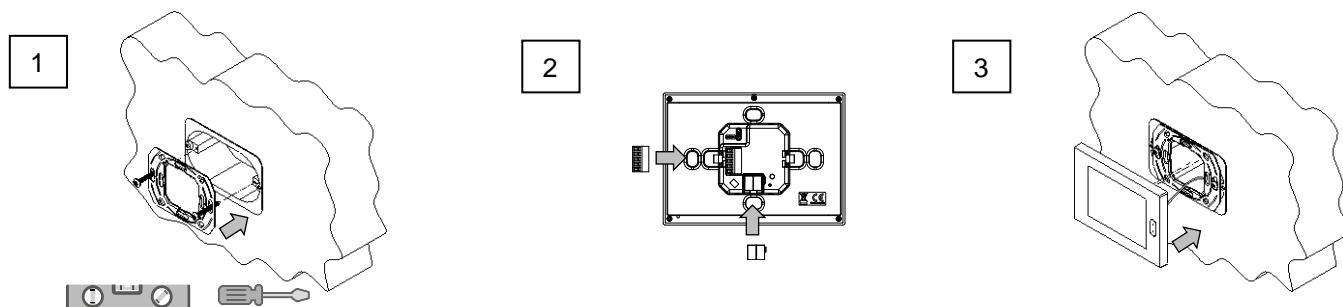

DIMENSIONS (mm)

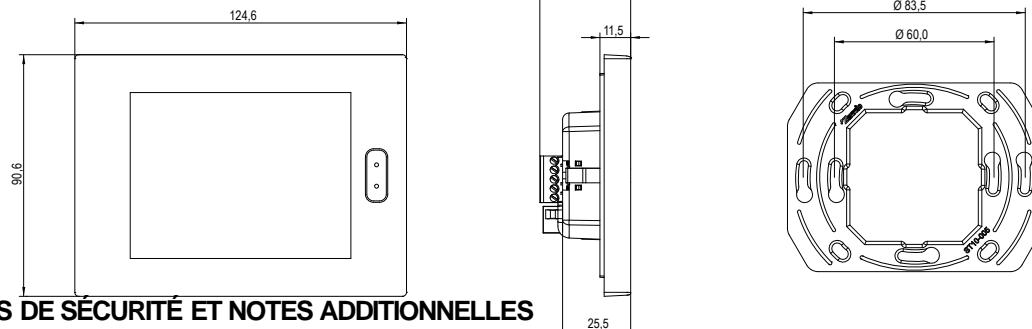

⚠ INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET NOTES ADDITIONNELLES

- Le dispositif doit être installé uniquement par des techniciens qualifiés en suivant les règles et normes exigées dans chaque pays.
- Il ne faut pas brancher la tension du réseau ni d'autres tensions externes sur aucun point du bus KNX ; cela pourrait compromettre la sécurité électrique de tout le système KNX. L'installation doit compter avec une isolation suffisante entre la tension du réseau (ou auxiliaire) et le bus KNX ou les conducteurs des autres éléments accessoires qu'il pourrait y avoir.
- Ne pas exposer cet appareil à l'eau (y compris la condensation dans le dispositif même), ni le couvrir avec des vêtements, papiers ou autre matériel durant son fonctionnement.
- Le symbole DEEE indique que ce produit contient des composants électroniques et doit être éliminé de façon adéquate en suivant les instructions indiquées dans la page <http://zennio.com/normativa-raee>.
- Ce dispositif inclut un programme avec des licences spécifiques. Pour plus de détails, consulter <http://zennio.fr/licences>.